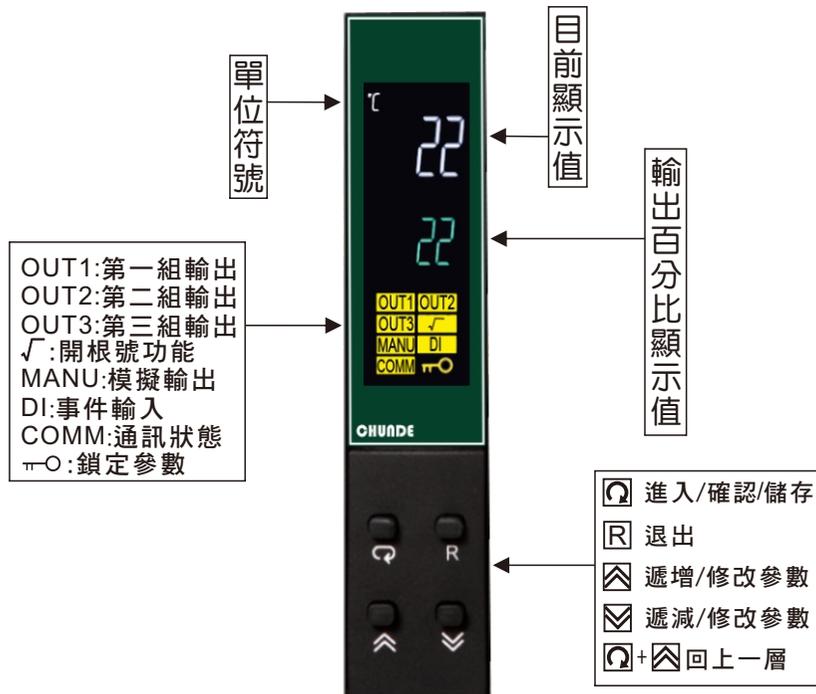
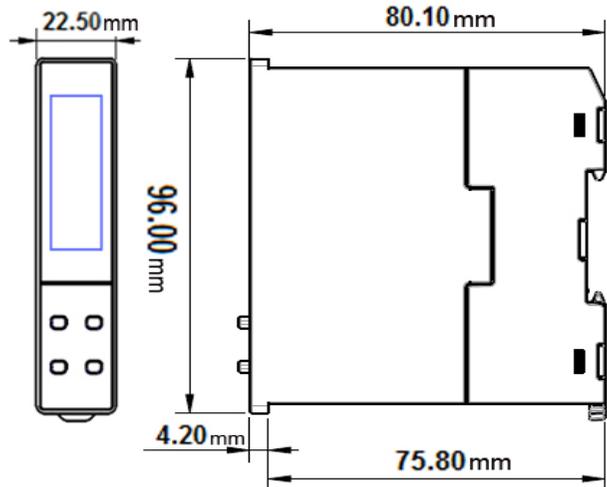


\*\* 首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈之功能

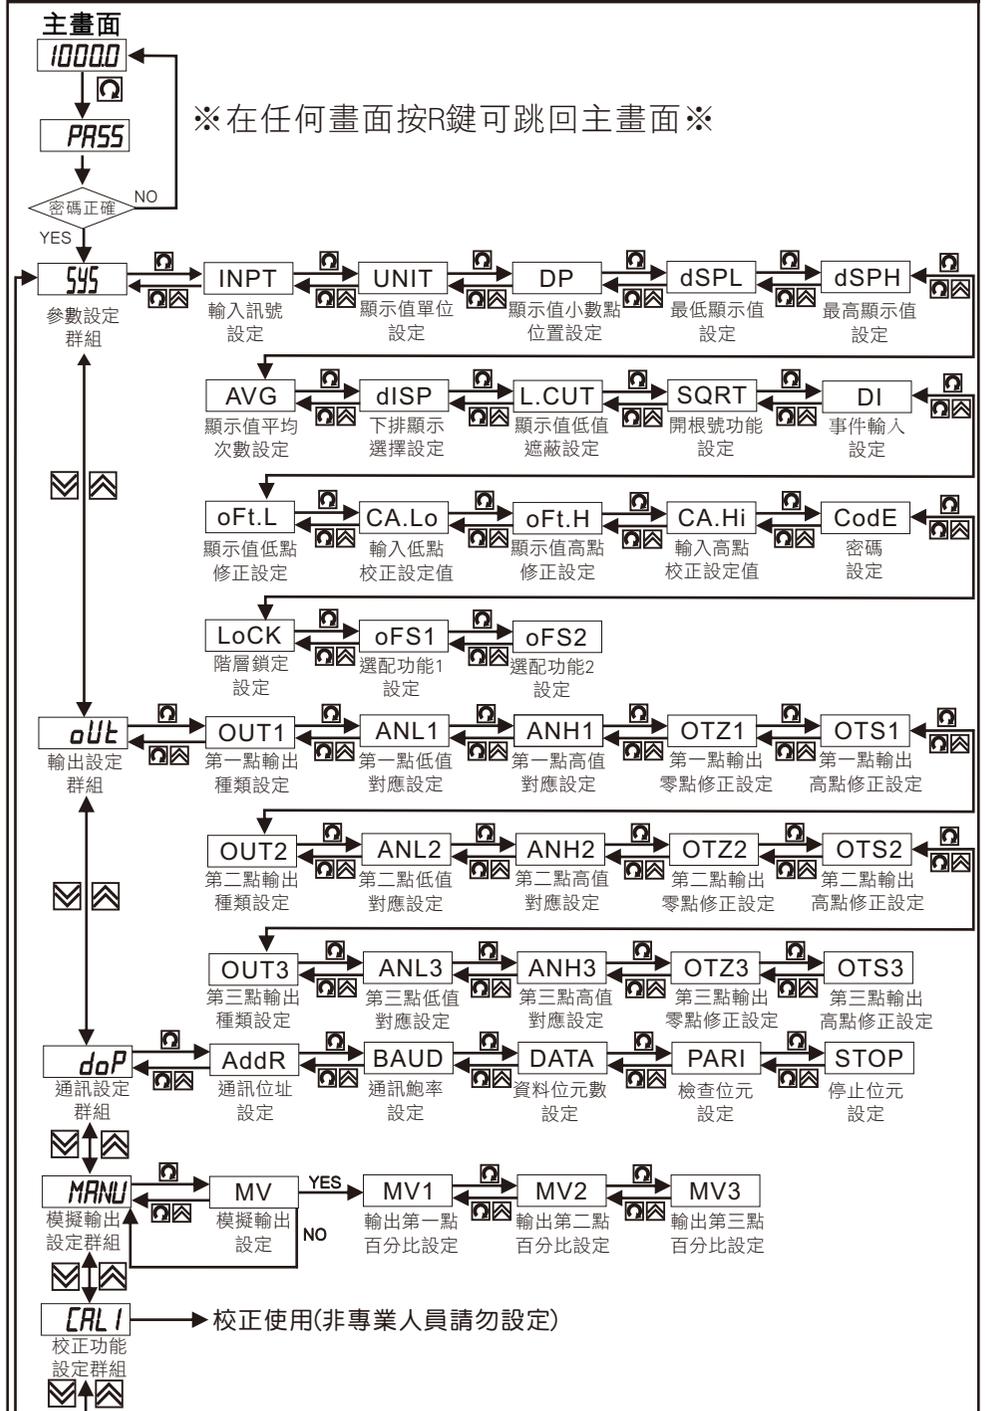
1.1 顯示面板指示燈說明



1.2 外觀尺寸圖










2.1 操作流程及顯示



## 2.2 系統參數(SYS)設定群組流程及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後,即可選擇系統參數設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	4-20	輸入訊號設定	1. 按  或是  可修改修改輸入訊號種類 可修改感測器種類-參考2.3輸入感測器種類 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	PU	顯示值單位設定	1. 按  或是  可修改修改顯示值單位 可修改單位: °C、°F、PU(其他量測單位) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	1-dP	顯示值小數點位置設定	1. 按  或是  可修改小數點 No.dP(無小數點) 可修改範圍: 1-dP(1位小數點) 2-dP(2位小數點) 3-dP(3位小數點) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0.0	最低顯示值設定	1. 按  或是  可修改最低顯示值 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	100.0	最高顯示值設定	1. 按  或是  可修改最高顯示值 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0.5	顯示值平均次數設定	1. 按  或是  可修改顯示值平均次數 可修改範圍: 0、0.2、0.5、1、2、5、10、20、30、60 Sec 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	MV1	下排顯示選擇設定	1. 按  或是  可修改下排顯示 可修改範圍: MV1、MV12、CYCL(循環顯示MV123) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	oFF	顯示值低值遮蔽設定	1. 按  或是  可修改低值遮蔽 可修改範圍: oFF、0~20000(°C、PU)、0~36000(°F) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	oFF	開根號功能設定	1. 按  或是  可修改開根號功能 可修改範圍: oN、oFF 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	NoNE	事件輸入設定	1. 按  或是  可修改事件輸入 可修改範圍: NoNE(無功能)、MA.Ho(保持最大值)、DA.Ho(保持當前測值)、ZEro(當前測值歸零) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0	顯示值低點修正設定	1. 按  或是  可設定顯示值低點修正 可修改範圍: -1999 ~ 1999 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0.0	輸入低點校正設定值	1. 按  或是  可設定輸入低點修正值 可修改範圍: -19999 ~ 45536 CALO不能等於CAHI 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	0	顯示值高點修正設定	1. 按  或是  可設定顯示值高點修正 可修改範圍: -1999 ~ 1999 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	100.0	輸入高點校正設定值	1. 按  或是  可設定輸入高點修正值 可修改範圍: -19999 ~ 45536 CAHI不能等於CALO 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0	密碼設定	1. 按  或是  可修改密碼設定 可修改範圍: 0 ~ 9999 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	oFF	階層鎖定設定	1. 按  或是  可修改階層鎖定設定 可修改範圍: oFF關閉鎖定、oN鎖定全部參數 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	dI1	選配功能1設定	1. 按  或是  可修改選配功能 可修改範圍: NoNE(無功能)、R485(RS-485)、dI1(事件輸入1) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	NoNE	選配功能2設定	1. 按  或是  可修改選配功能 可修改範圍: NoNE(無功能)、RETR(第三組輸出) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.

## 2.3 輸入感測器種類

溫度種類	溫度種類說明	類比種類	類比種類說明
J_tC	J type 熱電偶	4-20	4-20mA線性電流
K_tC	K type 熱電偶	0-20	0-20mA線性電流
T_tC	T type 熱電偶	0-50	0-50mV線性電壓
E_tC	E type 熱電偶	0-60	0-60mV線性電壓
B_tC	B type 熱電偶	0-5V	0-5V線性電壓
R_tC	R type 熱電偶	1-5V	1-5V線性電壓
S_tC	S type 熱電偶	0-10	0-10V線性電壓
N_tC	N type 熱電偶		
L_tC	L type 熱電偶		
U_tC	U type 熱電偶		
P_tC	P type 熱電偶		
C_tC	C type 熱電偶		
D_tC	D type 熱電偶		
Pt.dN	Pt100Ω DIN		
Pt.JS	Pt100Ω JIS		

## 2.4 類比輸出(AOP)設定群組流程及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後,即可選擇類比輸出設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	4-20	第一點輸出 種類設定	1. 按  或是  可修改類比輸出種類 可修改範圍: 0-20(mA) 、 4-20(mA) 、 0-10(V) 、 0-5(V) 、 1-5(V) 、 2-10(V) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0.0	第一點低值 對應設定	1. 按  或是  可設定低值對應 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	100.0	第一點高值 對應設定	1. 按  或是  可設定低值對應 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0	第一點輸出 零點修正設定	1. 按  或是  可設定輸出零點修正 可修改範圍: -1.000~1.000 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0	第一點輸出 高點修正設定	1. 按  或是  可設定輸出高點修正 可修改範圍: -1.000~1.000 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	4-20	第二點輸出 種類設定	1. 按  或是  可修改類比輸出種類 可修改範圍: 0-20(mA) 、 4-20(mA) 、 0-10(V) 、 0-5(V) 、 1-5(V) 、 2-10(V) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0.0	第二點低值 對應設定	1. 按  或是  可設定低值對應 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	100.0	第二點高值 對應設定	1. 按  或是  可設定低值對應 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0	第二點輸出 零點修正設定	1. 按  或是  可設定輸出零點修正 可修改範圍: -1.000~1.000 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0	第二點輸出 高點修正設定	1. 按  或是  可設定輸出高點修正 可修改範圍: -1.000~1.000 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	4-20	第三點輸出 種類設定	1. 按  或是  可修改類比輸出種類 可修改範圍: 0-20(mA) 、 4-20(mA) 、 0-10(V) 、 0-5(V) 、 1-5(V) 、 2-10(V) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0.0	第三點低值 對應設定	1. 按  或是  可設定低值對應 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	100.0	第三點高值 對應設定	1. 按  或是  可設定低值對應 可修改範圍: -19999 ~ 45536 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	0	第三點輸出 零點修正設定	1. 按  或是  可設定輸出零點修正 可修改範圍: -1.000~1.000 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	0	第三點輸出 高點修正設定	1. 按  或是  可設定輸出高點修正 可修改範圍: -1.000~1.000 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.

## 2.5 數位通訊輸出 (doP) 設定群組流程及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後,即可選擇數位通訊輸出設定群組畫面

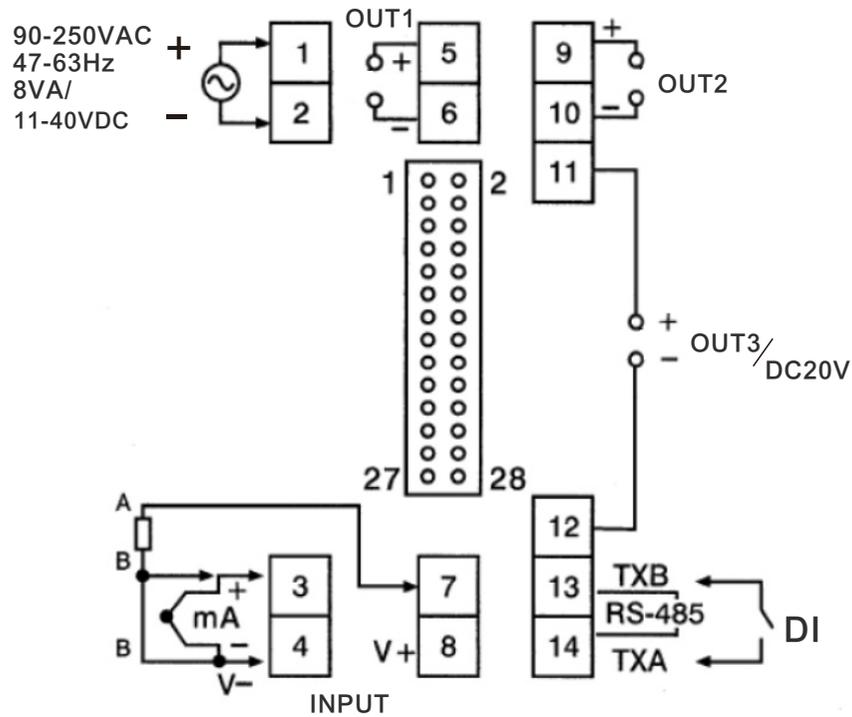
顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	1	通訊位址 設定	1. 按  或是  可修改通訊位置。 可修改範圍: 0-255 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	38K4	通訊速率 設定	1. 按  或是  可修改通訊速率。 可修改範圍: 2K4(2400) 、 4K8(4800) 、 9K6(9600) 、 14K4(14400) 、 19K2(19200) 、 28K8(28800) 、 38K4(38400) 、 57K6(57600) 、 115K2(115200) bps 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	8bit	資料位元數 設定	1. 按  或是  可修改資料位元數。 可修改範圍: 7bit(7 data bit) 、 8bit(8 data bit) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	NONE	檢查位元 設定	1. 按  或是  可修改檢查位元設定。 可修改範圍: EVEN(EVEN parity) 、 odd(Odd parity) 、 NoNE(No parity bit) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	2bit	停止位元 設定	1. 按  或是  可修改停止位元數。 可修改範圍: 1bit(One stop bit) 、 2bit(Two stop bit) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.

## 2.6 模擬輸出 (MANU) 設定群組流程及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後,即可選擇模擬輸出設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	No	模擬輸出 設定	1. 按  或是  可設定低值對應 可修改範圍: No(Manual control off) 、 YES(Manual control on) 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	-----	輸出第一點 百分比設定	1. 按  或是  可設定輸出第一點百分比 可修改範圍: 0.0 ~ 100.0 % 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	-----	輸出第二點 百分比設定	1. 按  或是  可設定輸出第二點百分比 可修改範圍: 0.0 ~ 100.0 % 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.
	-----	輸出第三點 百分比設定	1. 按  或是  可設定輸出第三點百分比 可修改範圍: 0.0 ~ 100.0 % 2. 按  儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面.

### 3.1 接線圖



### 3.2 配線注意事項

- 使用無絕緣的裸露壓接端子，該端子可能會與其上方或下方的端子短路，請務必使用標籤線套覆蓋壓接端子，固定絕緣標籤線套使其無法移動即可。

### 3.3 錯誤代碼訊息

錯誤碼	顯示符號	錯誤說明	排除方法
10	ER10	通訊錯誤：功能碼無效	使用正確之功能碼
11	ER11	通訊錯誤： 暫存器位址超出範圍	請輸入正確之暫存器位址
14	ER14	通訊錯誤： 寫入之資料為唯讀資料	請勿修改唯讀之資料。
15	ER15	通訊錯誤： 輸入的值超出範圍	請輸入正常範圍內的值
16	EIER	事件輸入錯誤：有兩個或 以上的事件輸入功能重覆	檢查事件功能是否重覆 (E1FN 至 E6FN)
29	EEPR	EEPROM 無法正確寫入	請送回本廠檢修
30	CJER	熱電耦的冷接點補償發生故障	請送回本廠檢修
39	SBER	輸入端的 SENSOR 斷線，或 是選擇以 4~20mA 輸入時實際 輸入電流小於 1mA，或是選擇 以 1~5V 輸入時實際輸入電壓 小於 0.25V。	更換輸入端的 SENSOR
40	ADER	A to D 轉換 IC 或相關元鍵發生 故障。	請送回本廠檢修